
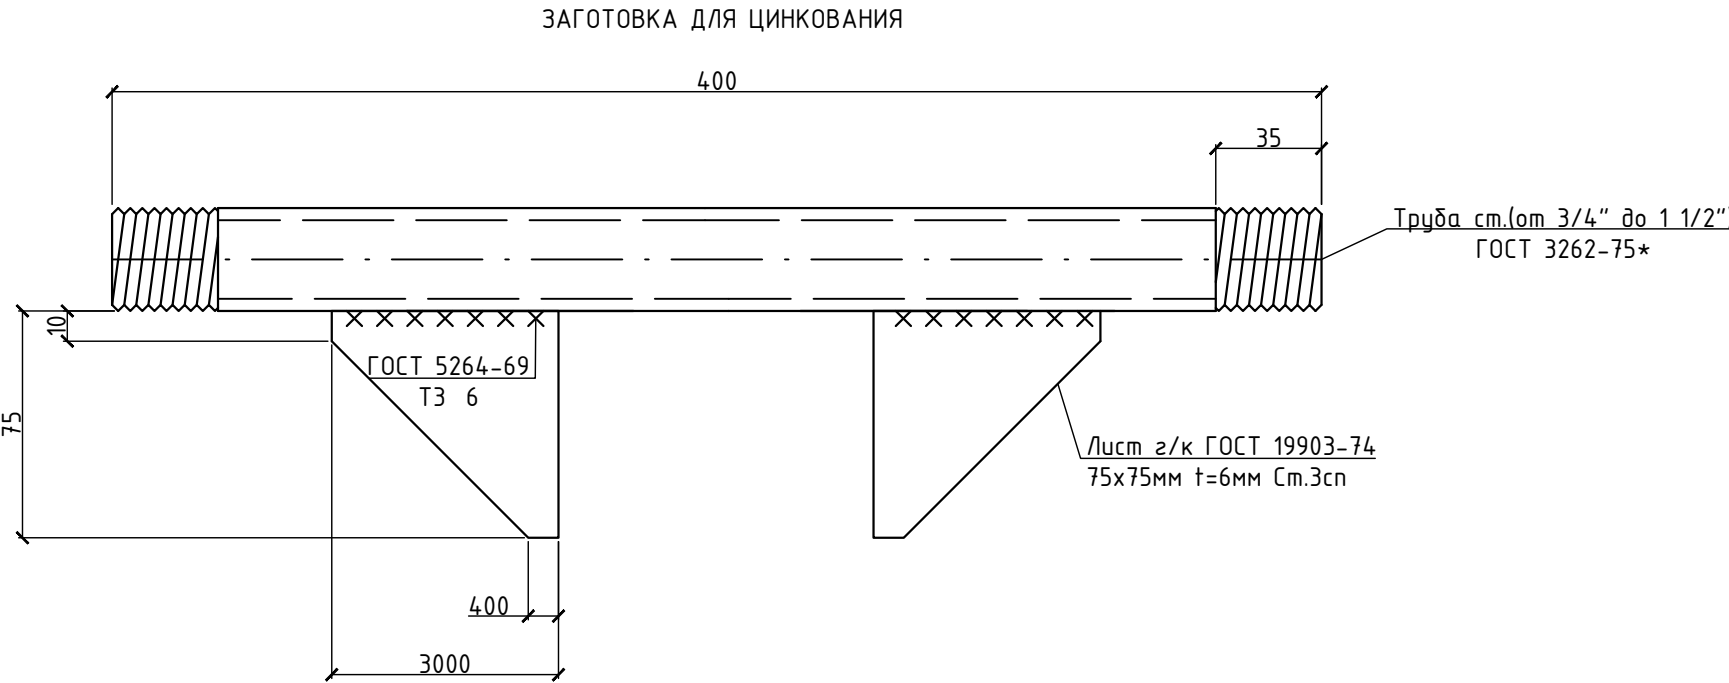



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 3/4" до 1 1/2")

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|--------------|----------|--------|---------------|
| Заготовка из стальных труб Ду20х2.8мм L=400мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 0.664 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду25х3.2мм L=400мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 0.956 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду32х3.2мм L=400мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 1.212 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду40х3.5мм L=400мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 1.536 | - |
| Лист ст. з/к 75х75х6 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88 | | кг | 0.280 | 0.140*2=0.280 |




| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-------|-------|--|---|------|--------|
| | | | | | | 16-4571-3Б-ВК.НО | | | |
| | | | | | | Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3 | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подп. | Дата | Корпус 3Г | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 1 | 3 |
| Гл. спец. | Поспелова | Поспелова | | | 05.17 | Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду20-Ду40 |  Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект группа компаний ЭТАЛОН | | |
| Разраб. | Дулевич | Дулевич | | | 05.17 | | | | |
| Проверил | Поспелова | Поспелова | | | 05.17 | | | | |
| Н. контр. | Новозиянен | Новозиянен | | | 05.17 | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

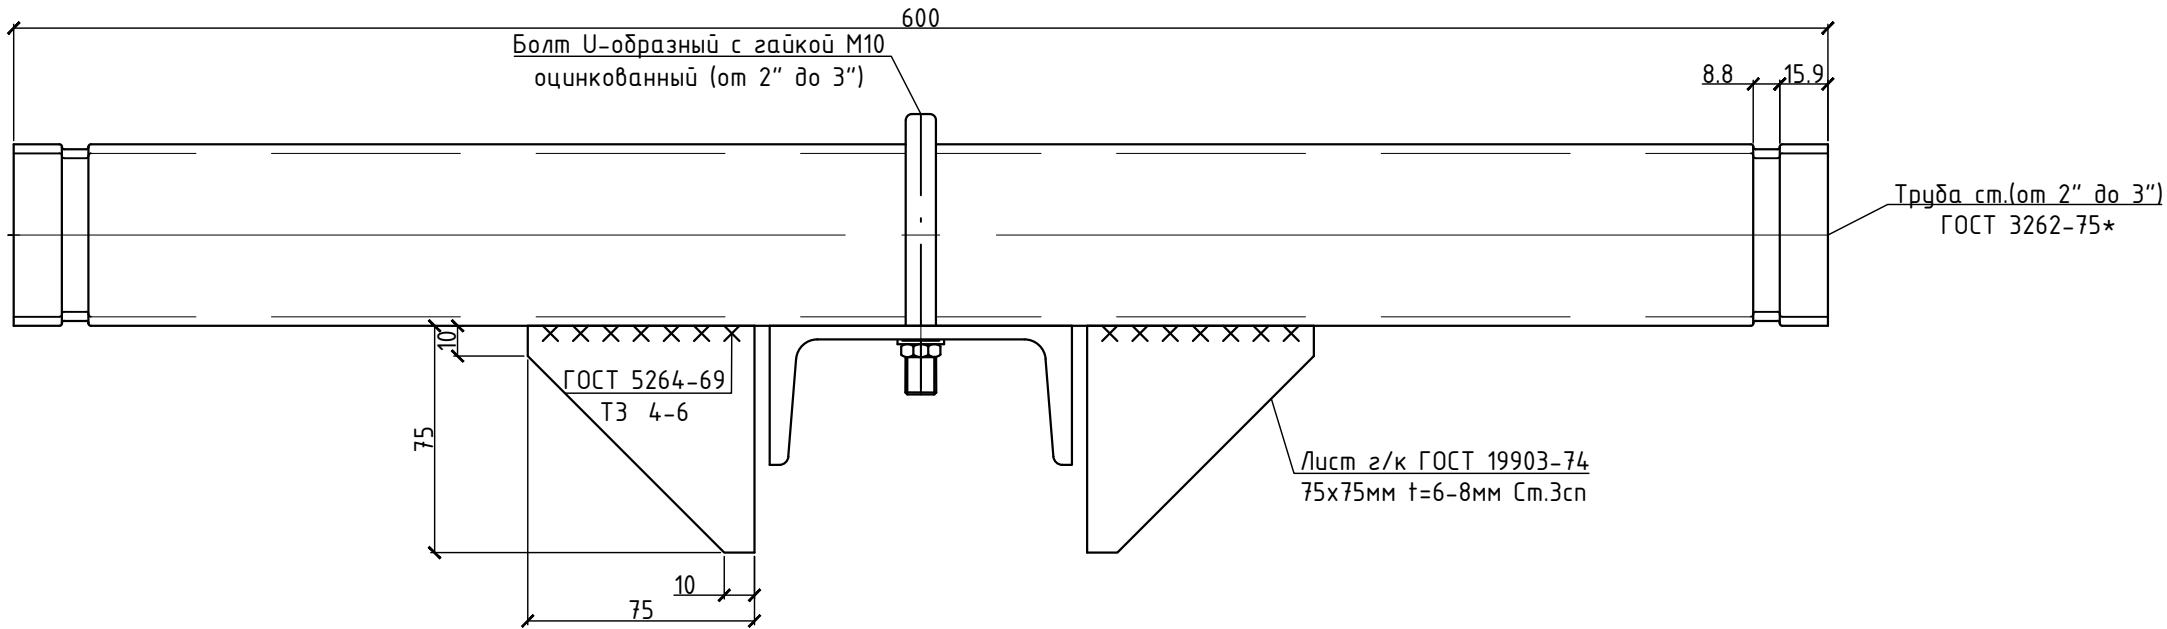

ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЦИНКОВАНИЯ

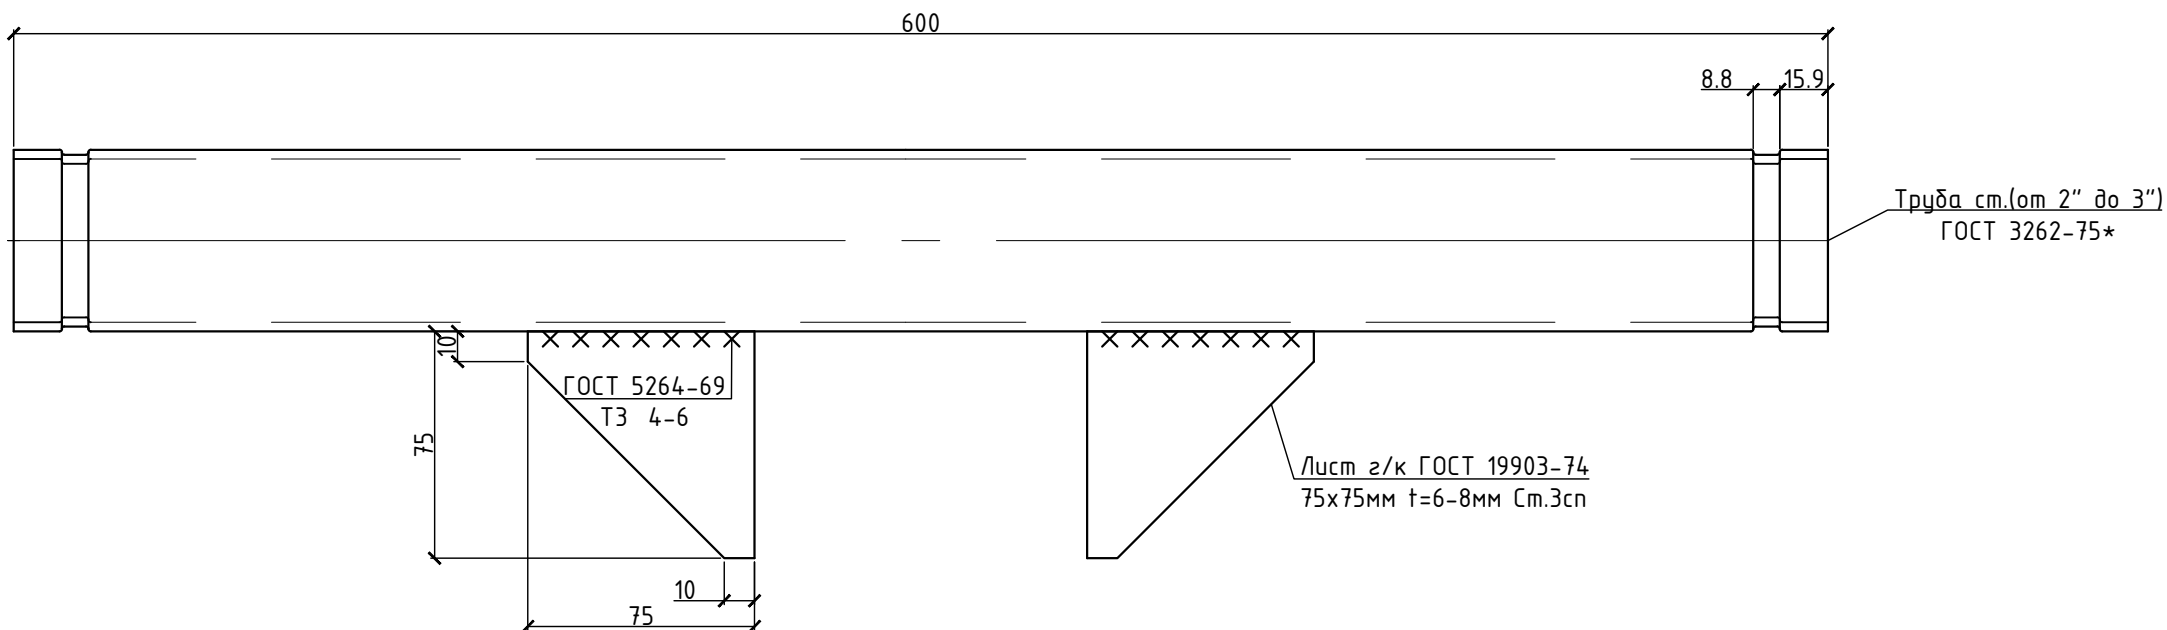


СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 2" до 3")


| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|--------------|----------|--------|---------------|
| Заготовка из стальных труб Ду50х3.5мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кз | 2.928 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду65х4.0мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кз | 4.230 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду80х4.0мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кз | 5.004 | - |
| Лист ст. з/к 75x75x6 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88 | | кз | 0.280 | 0.140*2=0.280 |
| Лист ст. з/к 75x75x8 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88 | | кз | 0.380 | 0.190*2=0.380 |



| | | | | | | |
|-----------|------------|---------|--------|-------|------|--|
| | | | | | | 16-4571-3Б-ВК.НО |
| | | | | | | Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подп. | Дата | Корпус 3Г |
| | | | | | | Стация |
| | | | | | | Р |
| Гл.спец. | Поспелова | Дулевич | 05.17 | | | Лист |
| Разраб. | Дулевич | Дулевич | 05.17 | | | 2 |
| Проверил | Поспелова | Дулевич | 05.17 | | | Листов |
| Н. контр. | Новозиянен | Дулевич | 05.17 | | | Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду50-Ду80 |
| | | | | | | Формат: А3А |
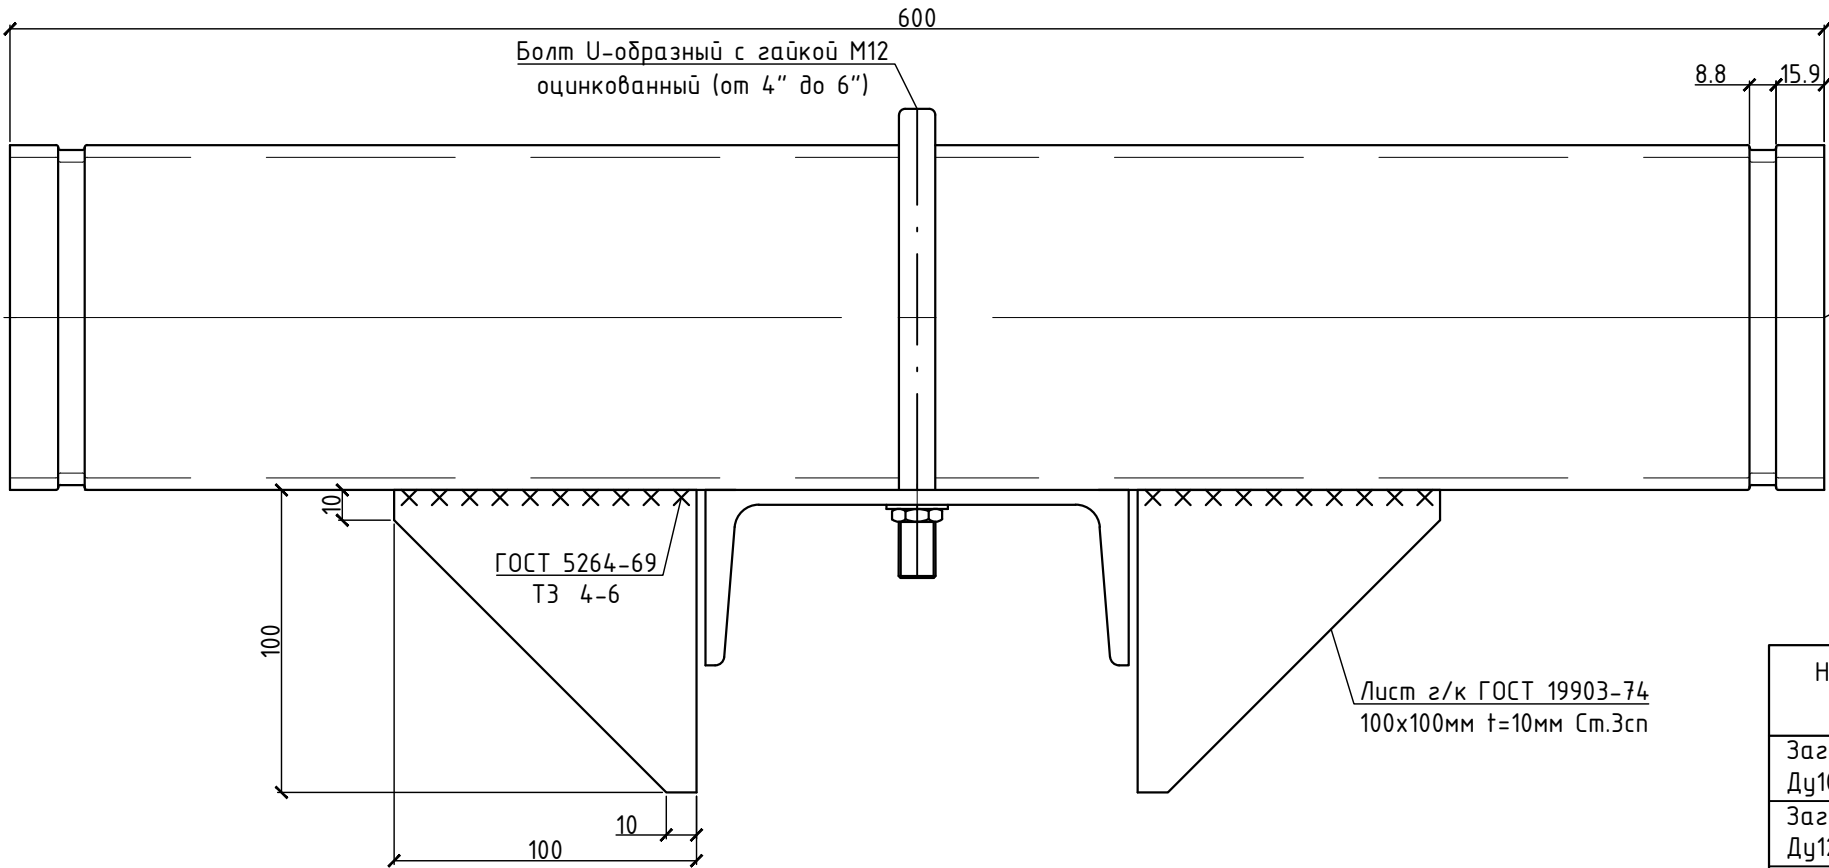
| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

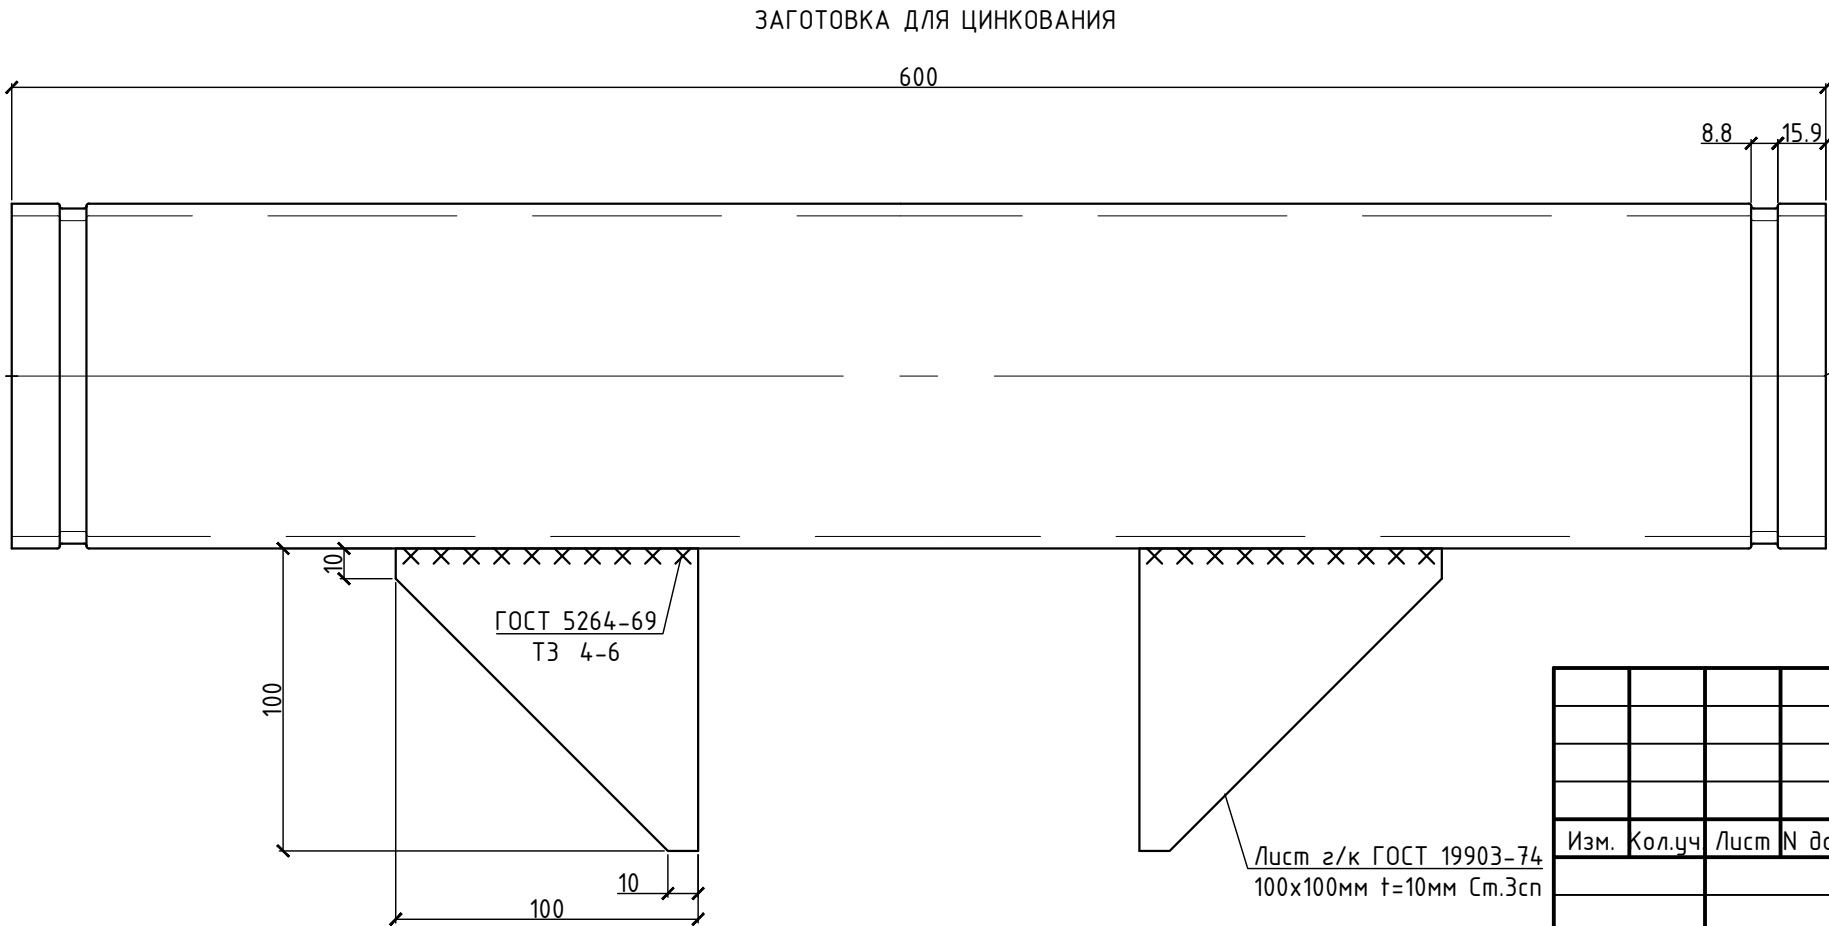

| СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 4" до 6") | | | | |
|--|--------------|----------|--------|---------------|
| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| Заготовка из стальных труб Ду100х4.5мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 7.290 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду125х4.5мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 9.024 | - |
| Заготовка из стальных труб Ду150х4.5мм L=600мм | ГОСТ 3262-75 | кг | 10.686 | - |
| Лист ст. з/к 100x100x10 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88 | | кг | 0.786 | 0.393*2=0.786 |



| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-------|------|--|--|------|--------|
| | | | | | | 16-4571-3Б-ВК.НО | | | |
| | | | | | | Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | Корпус 3Г | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 3 | |
| Гл.спец. | Поспелова | Поспелова | | 05.17 | | Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду100-Ду150 |  Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект <small>группа компаний</small>  ЭТАЛОН | | |
| Разраб. | Дулевич | Дулевич | | 05.17 | | | | | |
| Проверил | Поспелова | Поспелова | | 05.17 | | | | | |
| Н. контр. | Новозиянен | Новозиянен | | 05.17 | | | | | |