
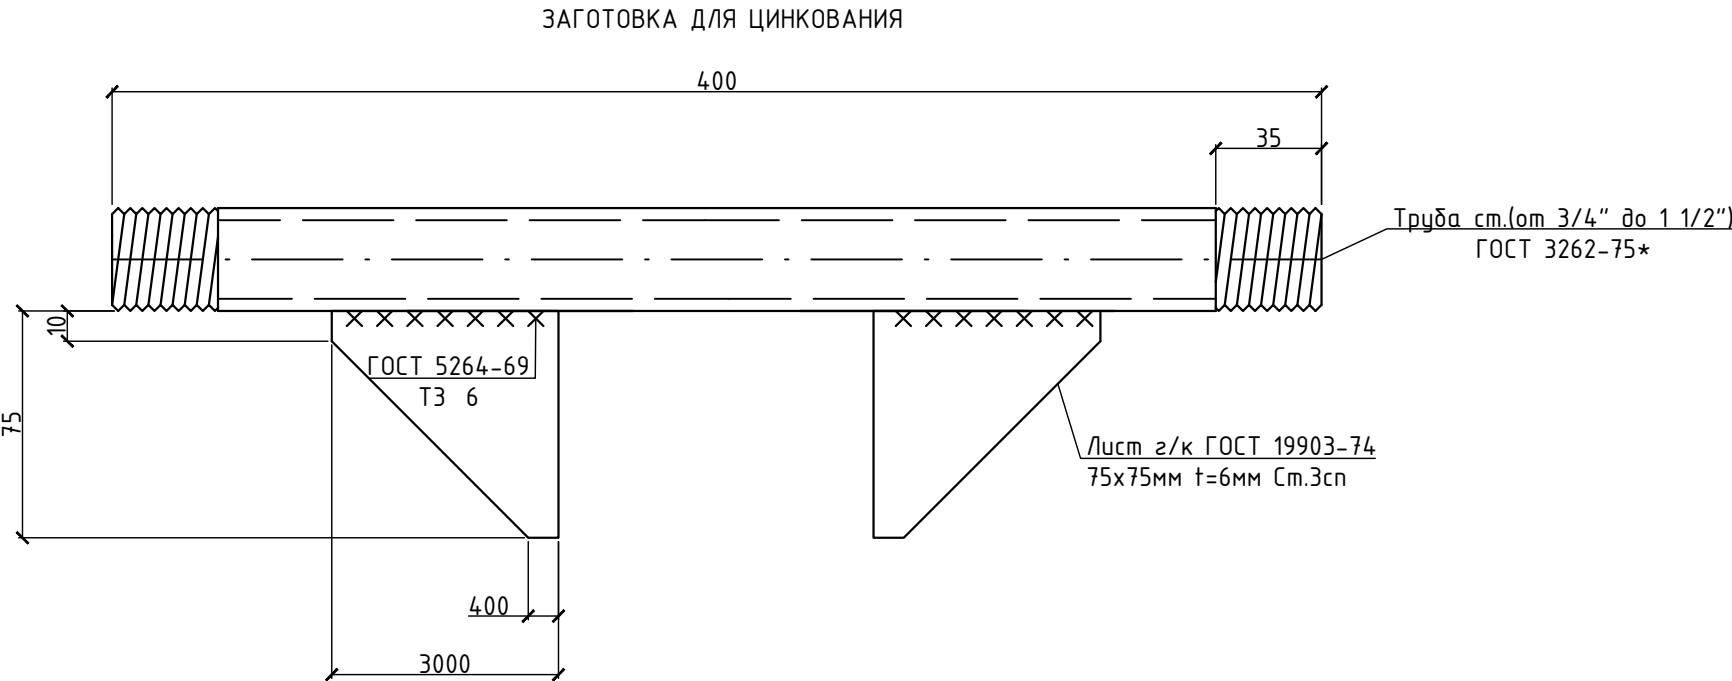
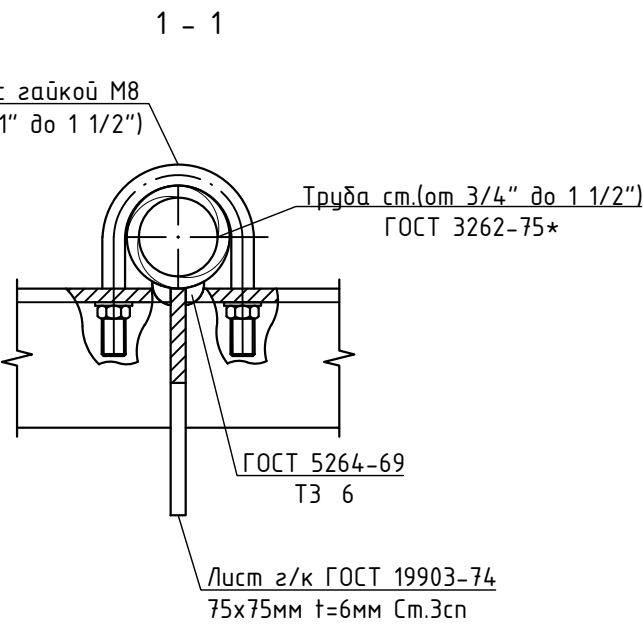



Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

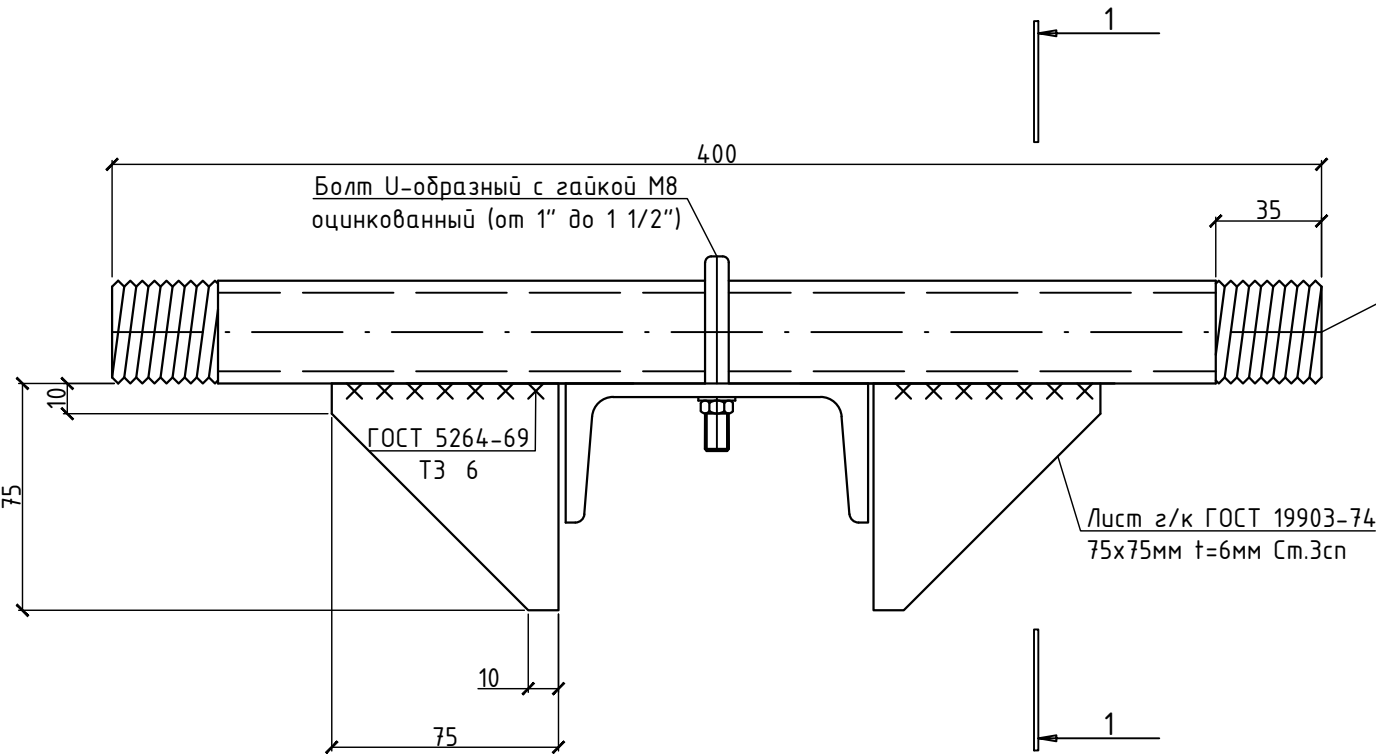


СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 3/4" до 1 1/2")


Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Заготовка из стальных труб Ду20х2.8мм L=400мм	ГОСТ 3262-75	кг	0.664	-
Заготовка из стальных труб Ду25х3.2мм L=400мм	ГОСТ 3262-75	кг	0.956	-
Заготовка из стальных труб Ду32х3.2мм L=400мм	ГОСТ 3262-75	кг	1.212	-
Заготовка из стальных труб Ду40х3.5мм L=400мм	ГОСТ 3262-75	кг	1.536	-
Лист ст. з/к 75х75х6 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88		кг	0.280	0.140*2=0.280

						16-4571-3В-ВК.НО			
						Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Корпус 3В	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	3
Гл.спец.	Поспелова	Поспелова		05.17		Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду20-Ду40	 Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект <small>группа компаний</small> ЭТАЛОН		
Разраб.	Дулевич	Дулевич		05.17					
Проверил	Поспелова	Поспелова		05.17					
Н. контр.	Новозиянен	Новозиянен		05.17					

Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

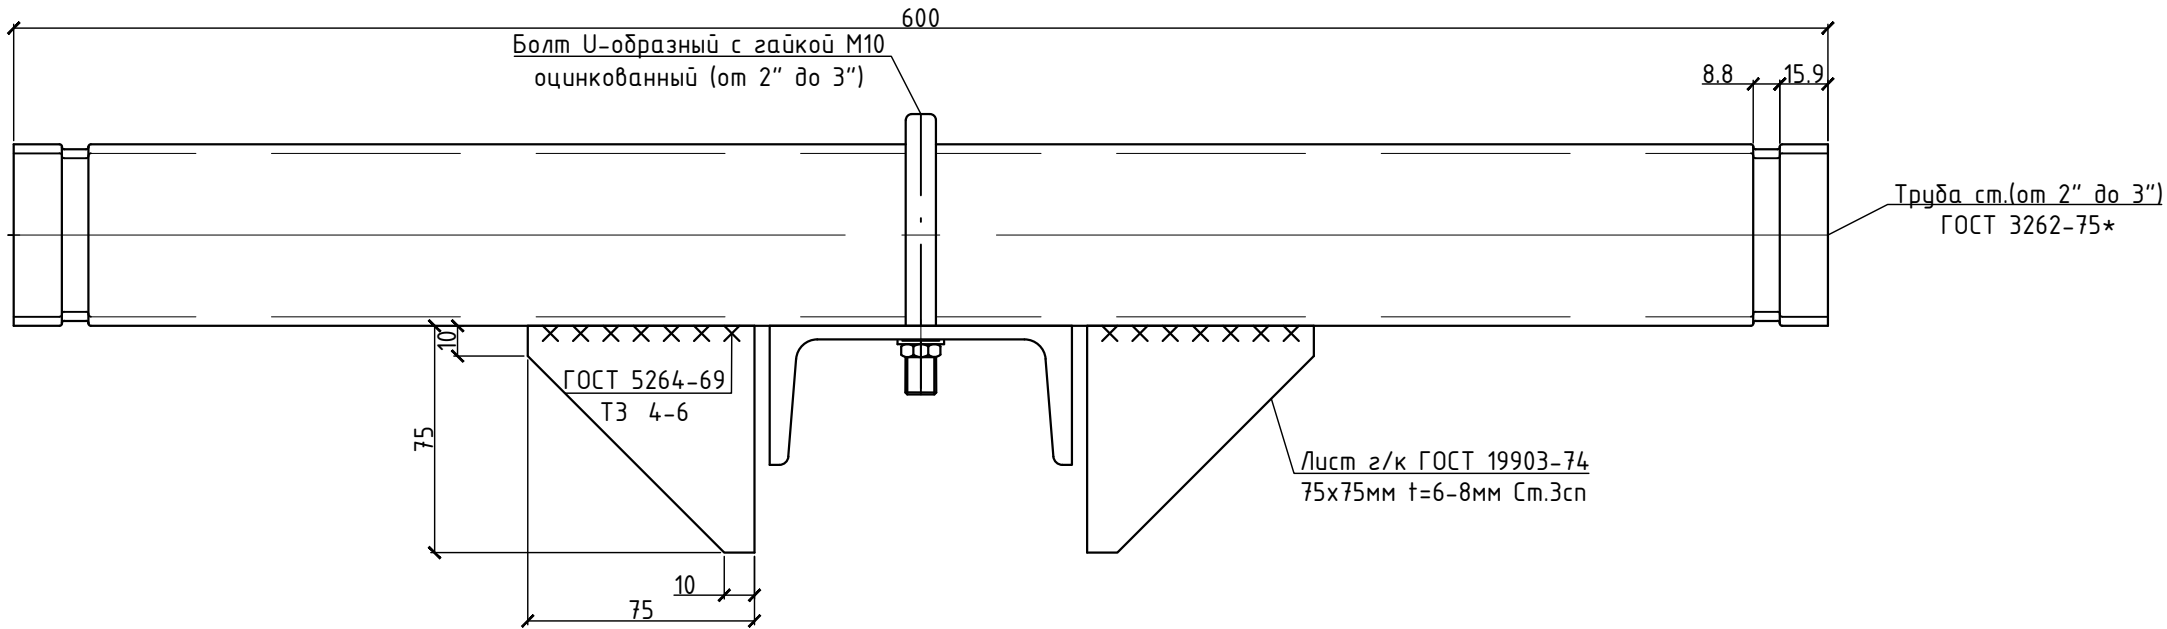


ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЦИНКОВАНИЯ

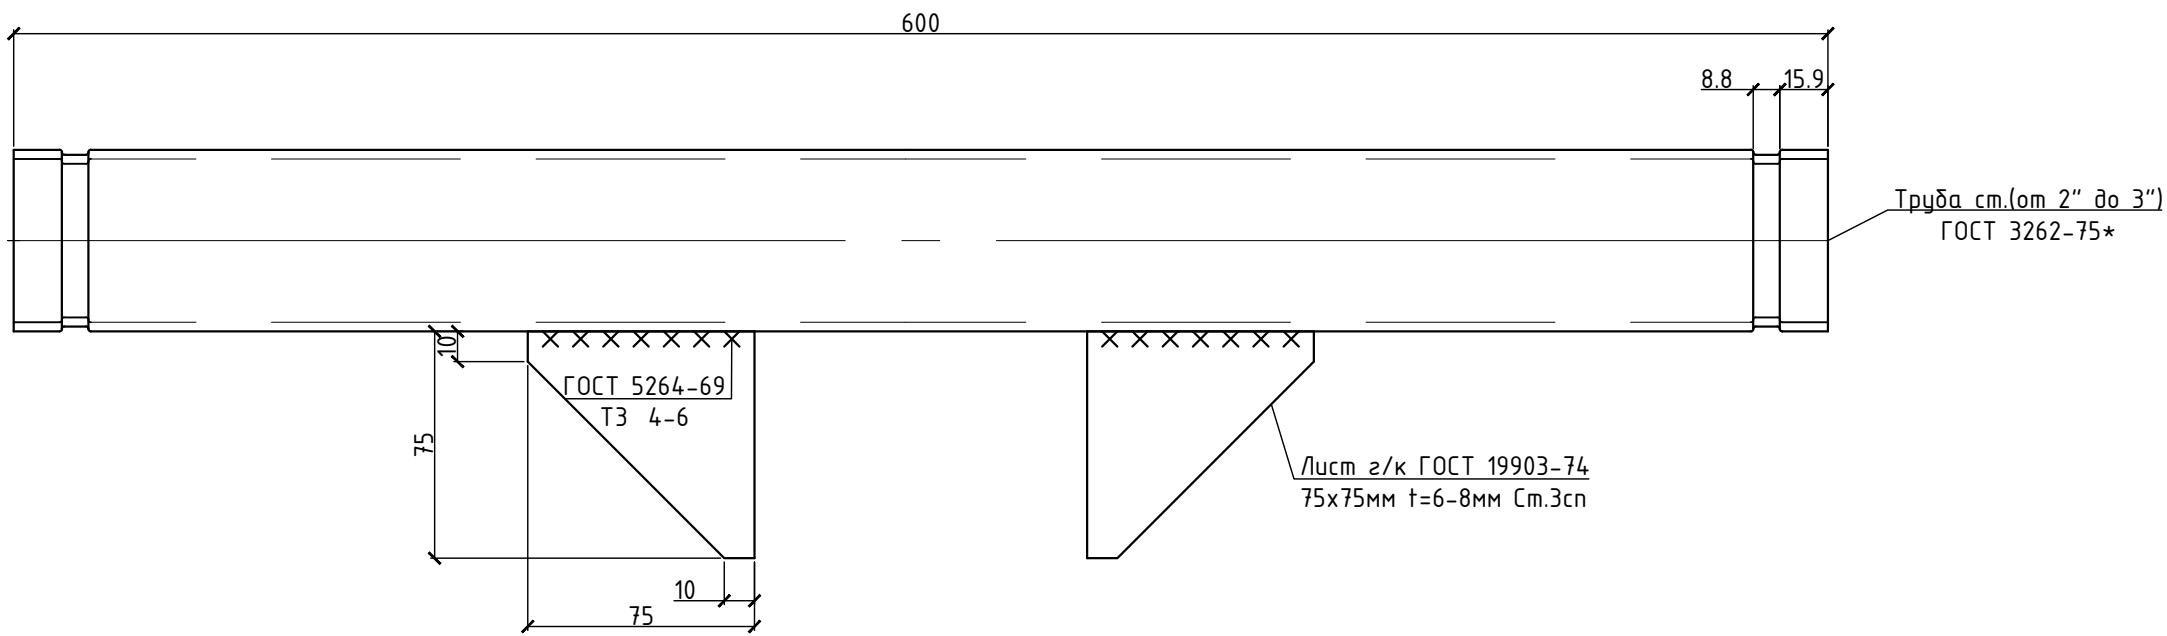


СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 2" до 3")


Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Заготовка из стальных труб Ду50х3.5мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кз	2.928	-
Заготовка из стальных труб Ду65х4.0мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кз	4.230	-
Заготовка из стальных труб Ду80х4.0мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кз	5.004	-
Лист ст. з/к 75x75x6 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88		кз	0.280	0.140*2=0.280
Лист ст. з/к 75x75x8 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88		кз	0.380	0.190*2=0.380



						16-4571-3В-ВК.НО					
						Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата						
						Корпус 3В			Стадия	Лист	Листов
									Р	2	
Гл.спец.	Поспелова	Поспелова			05.17	Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду50-Ду80			 Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект <small>группа компаний</small> ЭТАЛОН		
Разраб.	Дулевич	Дулевич		05.17							
Проверил	Поспелова	Поспелова		05.17							
Н. контр.	Новозиянен	Новозиянен		05.17							

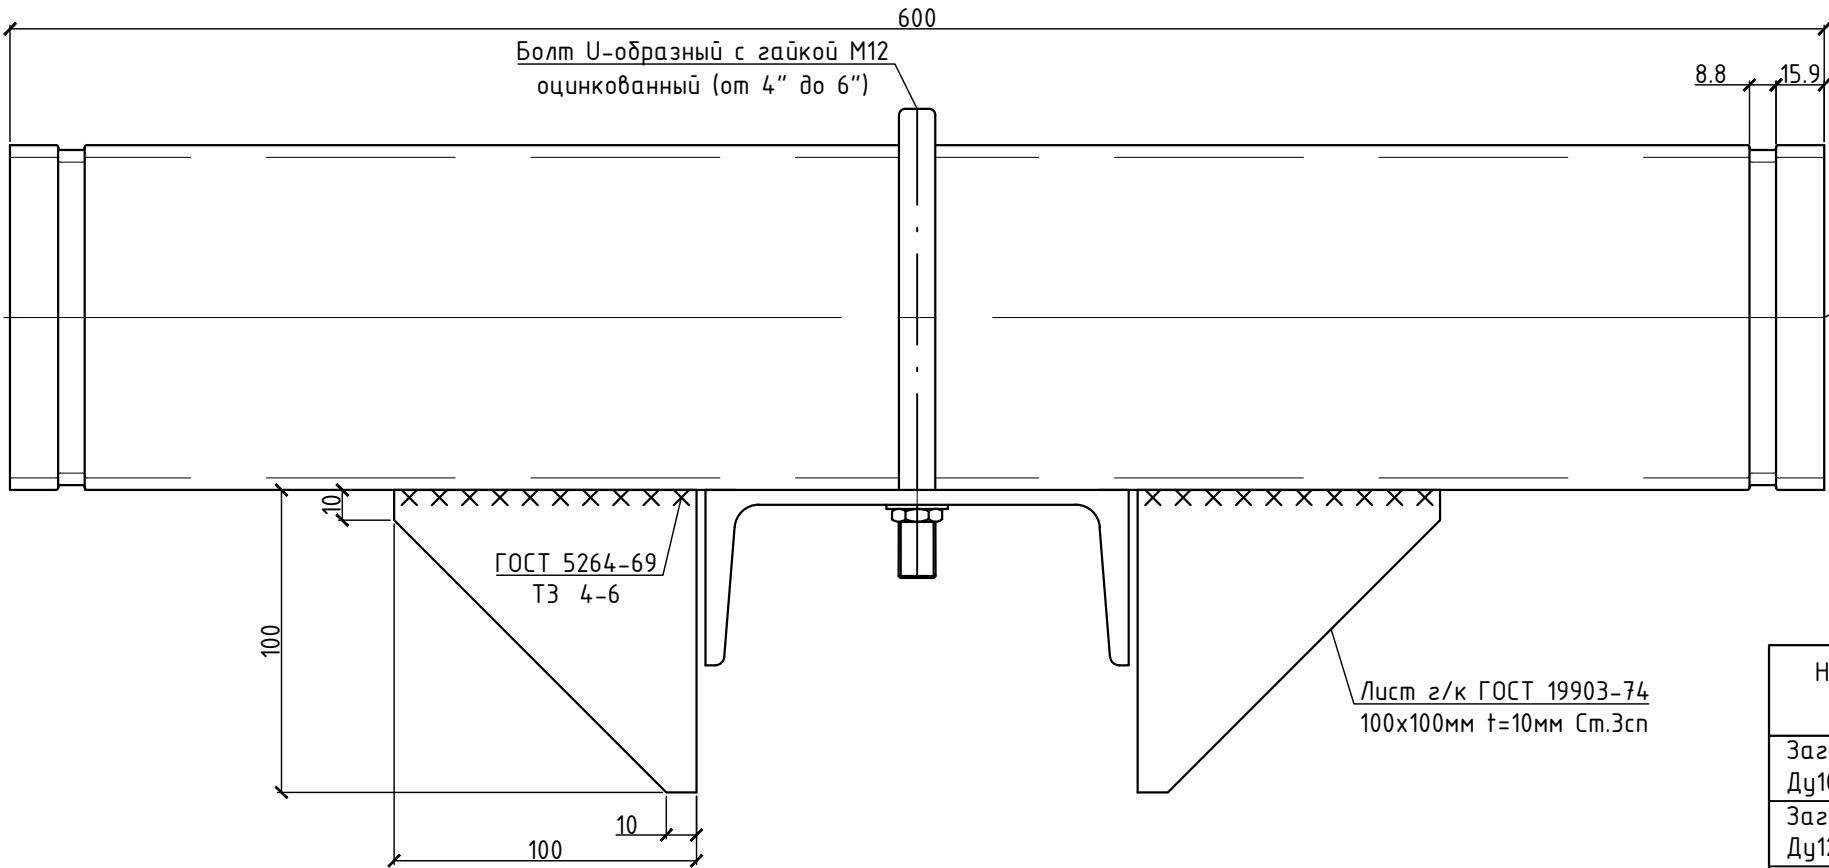Согласовано			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

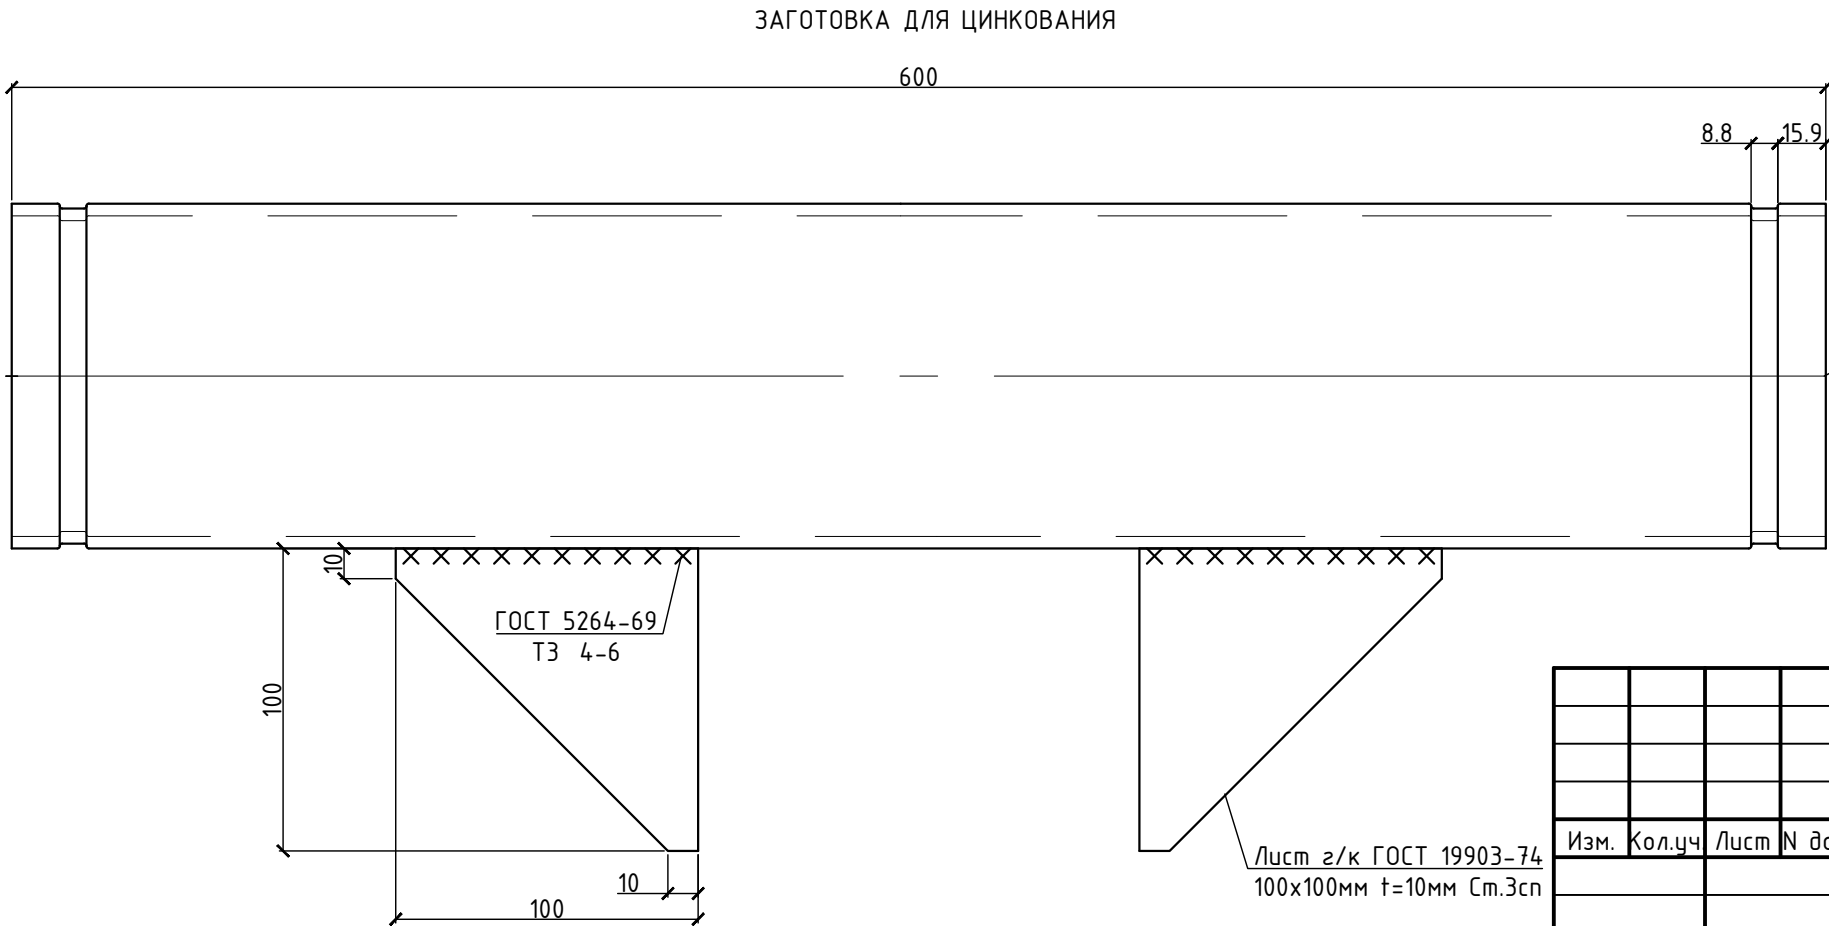

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ Н.О. (от 4" до 6")				
Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Заготовка из стальных труб Ду100х4.5мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кг	7.290	-
Заготовка из стальных труб Ду125х4.5мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кг	9.024	-
Заготовка из стальных труб Ду150х4.5мм L=600мм	ГОСТ 3262-75	кг	10.686	-
Лист ст. з/к 100x100x10 ГОСТ19903-74 Ст.3сп ГОСТ27772-88		кг	0.786	0.393*2=0.786



						16-4571-3В-ВК.НО			
						Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) на территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы.2 этап. Квартал 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Корпус 3В	Стадия	Лист	Листов
							Р	3	
Гл.спец.	Поспелова	Поспелова		05.17		Узел неподвижной опоры для трубопровода Ду100-Ду150		Общество с ограниченной ответственностью ЭталонПроект <small>группа компаний</small> 	
Разраб.	Дулевич	Дулевич		05.17					
Проверил	Поспелова	Поспелова		05.17					
Н. контр.	Новозиянен	Новозиянен		05.17					